

# 知 Campus控制组件自动化拓扑页面显示“堆叠设备状态异常”的解决方案

SeerEngine-Campus 田毓磊 2024-08-19 发表


## 组网及说明

如下图所示，将堆叠设备进行重启后，该设备在【自动化拓扑】页面会显示“堆叠设备状态异常”。即便该设备重启完成堆叠状态处于正常，该异常状态也不会从页面上消除。所以该如何消除这个异常状态呢？




## 配置步骤


(1) 点击【自动化拓扑】页面的“堆叠部署”按钮，如下图所示：

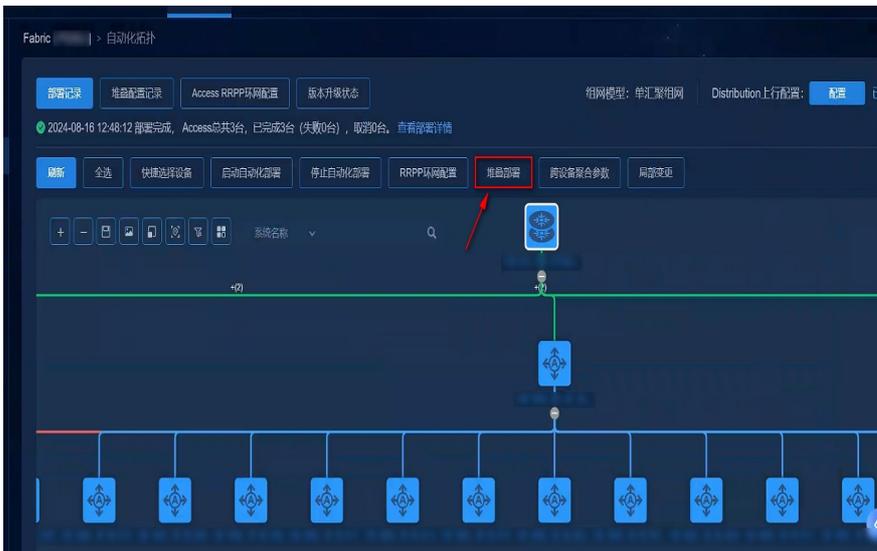

(2) 点击“堆叠扩容”按钮，如下图所示：

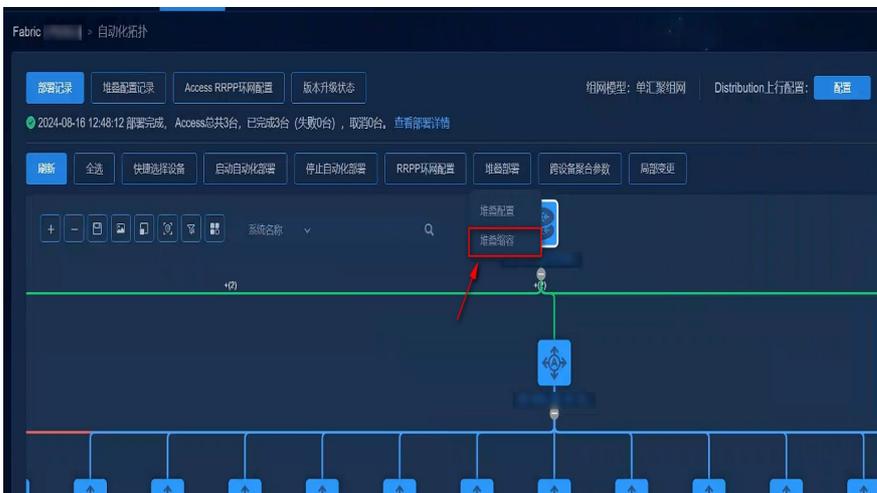

(3) 在【堆叠扩容配置】页面，点击“堆叠状态检查”按钮，如下图所示：

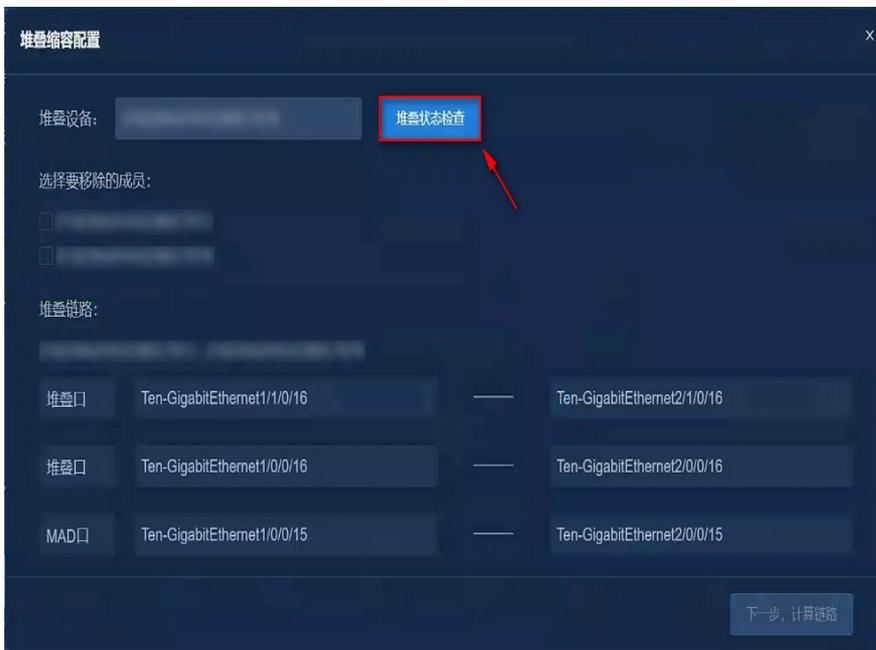

(4) 当【堆叠状态】页面显示堆叠链路均为“正常”时（如下图所示），【自动化拓扑】页面堆叠设备的“堆叠设备状态异常”状态即可消除。

