

### EX1500产品升级后的配置恢复

一、组网需求：

无

二、组网图：

无

三、配置步骤：

升级EX1500的NeoStor软件后，EX1500的配置会变成默认的出厂值。为了升级后顺利恢复业务，在升级后可以使用升级前保存的配置进行配置恢复。

1. 恢复服务器名称

将NeoStor服务器名称修改成升级前的服务器名称，若升级前服务器为默认的名称可不修改。

2. 恢复配置

在NeoStor控制台界面选择[文件/配置恢复]菜单项，如图1所示。



图1 配置恢复

弹出配置恢复窗口，如图2所示，单击<确定>按钮，弹出选择配置文件窗口，选择升级前保存的配置文件，如图3所示，单击<打开>按钮进行配置恢复。配置恢复成功后弹出配置文件恢复成功的提示信息，如图4所示，单击<确定>按钮，配置文件生效，服务器断开连接。

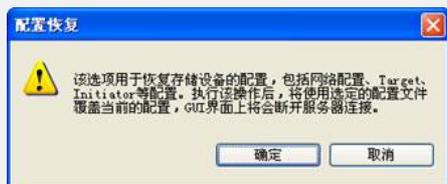


图2

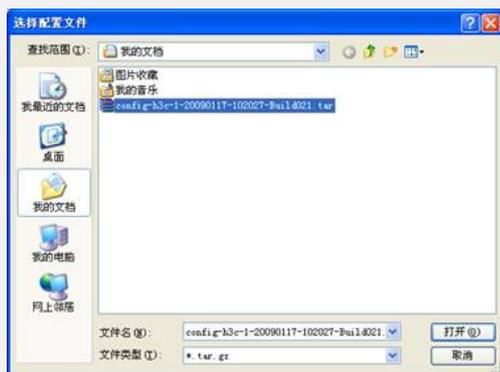


图3 选择配置文件



图4 恢复成功

重新连接服务器后，配置信息恢复成升级前的状态。

四、配置关键点：

无